

**ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ
НАПРАВЛЯЮЩИЕ
ОДНОХОМУТОВЫЕ
ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ
КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ
СТАЛИ АУСТЕНИТНОГО
КЛАССА ДЛЯ АЭС
КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ**

ОСТ 108.275.35—80

Введен впервые


ОКП 69 3719 0019

Указанием Министерства энергетического машиностроения от 30.06.80
№ ЮК-002 5261 срок введения установлен

с 01.01.82

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на скользящие направляющие однохомутовые опоры для трубопроводов с наружным диаметром 57—273 мм из коррозионно-стойкой стали аустенитного класса с температурой среды не более 360°C и температурой среды не более 450°C для исполнения 07 (таблица) для АЭС.
2. Конструкция и основные размеры должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
3. Технические требования — по ОСТ 108.275.50—80.

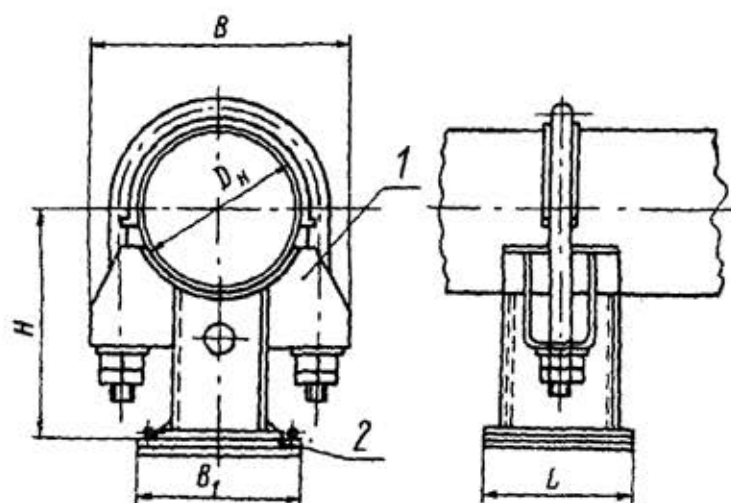

1 — опора скользящая однохомотовая; 2 — плита направляющая

Размеры в мм

Испол- нение	Наружный диаметр трубопро- вода D_H	B	B_1	H	L	Масса, кг	Опора скользящая, поз. 1 1 шт.	Плита направляющая, поз. 2 1 шт.
							Исполнение	
							по ОСТ 108.275.31—80	по ОСТ 108.275.41—80
01	57	106	110	122	250	3,2	01	01
02	76	126	125	128		3,6	02	02
03	89	135	130	135		3,8	03	03
04	108	152	150	154		4,8	04	04
05	133	188	175	171		6,4	05	05
06	159	224	205	178		7,4	06	06
07						6,6	07	
08	219	293	250	267	300	15,3	08	08
09	245	324	280	272		18,2	09	09
10	273	358	310	280		19,3	10	10

Пример условного обозначения скользящей направляющей однохомутовой опоры исполнения 03 для трубопровода наружным диаметром 89 мм:

ОПОРА 89 03 ОСТ 108.275.35—80