

**ОПОРЫ ДВУХХОМУТОВЫЕ
ТРУБОПРОВОДОВ ТЭС И АЭС****ОСТ 108.275.38—80****КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ****Введен впервые**

ОКП 31 1312

Указанием Министерства энергетического машиностроения от 30.06.80
№ ЮН-002/5261 срок введения установлен

с 01.01.82

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на двуххомотовые опоры, являющиеся составной частью неподвижных опор трубопроводов наружным диаметром 194—720 мм для ТЭС и АЭС и составной частью скользящей опоры трубопроводов наружным диаметром 325 мм из коррозионно-стойкой стали аустенитного класса для АЭС.

2. Конструкция и основные размеры опор должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1—6.


3. Маркировать: обозначение по стандарту, товарный знак.

4. Технические требования — по ОСТ 108.275.50—80.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Издание с Изменением № 1, утвержденным в ноябре 1980 г.

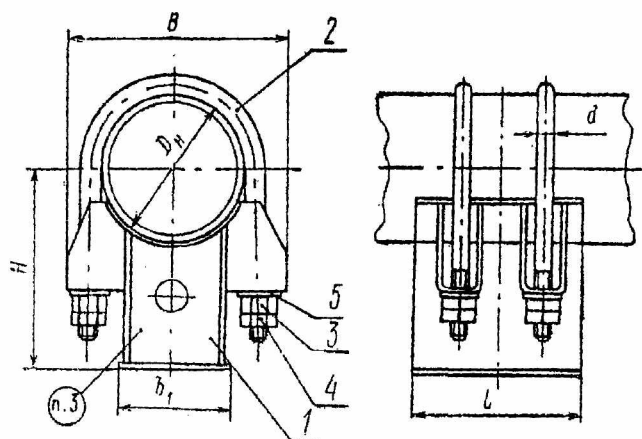

1 — корпус; 2 — хомут; 3 — гайка; 4 — гайка низкая; 5 — шайба

Таблица 1

Основные размеры двуххомутовых неподвижных опор

Размеры в мм

Испол- нение	Наружный диаметр трубопро- вода D_n	B	b_1	d	H	L	Масса, кг	
01	194	254	185	20	251	325	22,1	
12								
02	219	302	210	24	269			27,1
13								
22							27,2	
03	245	328	235		274	350	30,4	
23								30,5
04	273	348	265		283	410	36,1	
14								
24								36,4
05	325	419	320		314	530	53,6	
25							53,7	
15		429					58,6	
06	377	479	355	30	334	575	73,6	
16		489						

Продолжение табл. 1

Испол- нение	Наружный диаметр трубопро- вода D_n	B	b_1	d	H	L	Масса, кг
07 17	426	514	410	36	364	625	73,6
08 18	465	577	450		383	660	105,3
09 19	530	640	500		417	535	116,3
10 20	630	754	590		485	610	165,0 166,0
11 21	720	842	660		534	700	202,6 204,6

Таблица 2

Основные размеры двухмутовой скользящей опоры трубопровода
из коррозионно-стойкой стали аустенитного класса

Размеры в мм

Испол- нение	Наружный диаметр трубопро- вода D_n	B	b_1	d	H	L	Масса, кг
26	325	408	275	24	316	215	24,9

Таблица 3

Основные размеры и спецификация опор трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей

Размеры в мм

Исполнение	Наружный диаметр трубопровода D_n	Корпус, поз. 1 1 шт.	Хомут, поз. 2 2 шт.	Гайка ГОСТ 5915—70, поз. 3 Сталь 20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 20072—74 4 шт.			Гайка ГОСТ 5916—70, поз. 4 Сталь 20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 20072—74 4 шт.			Шайба ГОСТ 11371—78, поз. 5 Сталь 12ХМ ТУ 14—1—042—78 4 шт. ГОСТ 38				
		Исполнение		Номи- нальный диаметр резьбы	Масса, кг		Номи- нальный диаметр резьбы	Масса, кг		d_1	d_2	s	Масса, кг	
		по ОСТ 108.275.40—80	по ОСТ 108.343.01—80		1 шт.	общая		1 шт.	общая				1 шт.	общая
01	194	01	09	M20	0,063	0,25	M20	0,035	0,140	21	37	4	0,028	0,088
02	219	02	11	M24	0,107	0,43	M24	0,055	0,224	25	44		0,040	0,160
03	245	03	12										0,032	0,128
04	273	04	13											
05	325	05	14											
06	377	06	16	M30	0,022	0,90	M30	0,110	0,440	31	56	6	0,080	0,320
07	426	07	18	M36	0,377	1,51	M36	0,182	0,730	37	66		0,110	0,440
08	465	08	20											
09	530	09	22											
10	630	10	24											
11	720	11	26											

ОСТ 108.275.38—80

Таблица 4

Основные размеры и спецификация опор трубопроводов из углеродистой и кремнемарганцовистых сталей

Размеры в мм

Исполнение	Наружный диаметр трубопровода D_n	Корпус, поз. 1 1 шт.	Хомут, поз. 2 2 шт.	Гайка ГОСТ 5915—70, поз. 3 Сталь 35 ГОСТ 1050—74 4 шт.			Гайка ГОСТ 5916—70, поз. 4 Сталь 35 ГОСТ 1050—74 4 шт.			Шайба ГОСТ 11371—78, поз. 5 ВСтЗ ГОСТ 380—71 4 шт.					
		Исполнение		Номи- нальный диаметр резьбы	Масса, кг		Номи- нальный диаметр резьбы	Масса, кг		d_1	d_2	s	Масса, кг		
		по ОСТ 108.275.40—80	по ОСТ 108.343.01—80		1 шт.	общая		1 шт.	общая				1 шт.	общая	
12	194	12	36	M20	0,063	0,25	M20	0,035	0,14	21	37	3	0,017	0,068	
13	219	13	38	M24	0,107	0,43	M24	0,055	0,22	25	44	4	0,032	0,128	
14	273	14	39												
15	325	15	41	M30	0,225	0,90	M30	0,110	0,44	31	56		0,054	0,216	
16	377	16	43												
17	426	17	45	M36	0,377	1,51	M36	0,182	0,73	37	66	6	0,110	0,440	
18	465	18	47												
19	530	19	49												
20	630	20	51												
21	720	21	53												

ОСТ 108.275.38—80

Основные размеры и спецификация опор трубопроводов из коррозионно-стойкой стали аустенитного класса

Размеры в мм

Исполнение	Наружный диаметр трубопровода D_H	Корпус, поз. 1 1 шт.	Хомут, поз. 2 2 шт.	Гайка ГОСТ 5915—70, поз. 3 Сталь 35 ГОСТ 1050—74 4 шт.			Гайка ГОСТ 5916—70, поз. 4 Сталь 35 ГОСТ 1050—74 4 шт.			Шайба ГОСТ 11371—78, поз. 5 Сталь 20 ГОСТ 1050—74 4 шт.				
		Исполнение		Номи- нальный диаметр резьбы	Масса, кг		Номи- нальный диаметр резьбы	Масса, кг		d_1	d_2	s	Масса, кг	
		по ОСТ 108.275.40—80	по ОСТ 108.343.01—80		1 шт.	общая		1 шт.	общая				1 шт.	общая
22	219	22	66	М24	0,107	0,43	М24	0,055	0,22	25	44	4	0,032	0,128
23	245	23	67											
24	273	24	68											
25	325	25	69											

Таблица 6

Основные размеры и спецификация опор трубопроводов из коррозионно-стойкой стали аустенитного класса

Размеры в мм

Исполнение	Наружный диаметр трубопровода D_n	Корпус, поз. 1 1 шт.	Хомут, поз. 2 2 шт.	Гайка ГОСТ 5915—70, поз. 3 Сталь 35 ГОСТ 1050—74 4 шт.			Гайка ГОСТ 5916—70, поз. 4 Сталь 35 ГОСТ 1050—74 4 шт.			Шайба ГОСТ 11371—78, поз. 5 Сталь 20 ГОСТ 1050—74 4 шт.				
		Исполнение		Номи- нальный диаметр резьбы	Масса, кг		Номи- нальный диаметр резьбы	Масса, кг		d_1	d_2	s	Масса, кг	
		по ОСТ 108.275.40—80	по ОСТ 108.343.01—80		1 шт.	общая		1 шт.	общая				1 шт.	общая
26	325	40	69	M24	0,107	0,43	M24	0,055	0,22	25	44	4	0,032	0,128

Пример условного обозначения двуххомутовой опоры исполнения 22, являющейся составной частью неподвижной опоры трубопровода наружным диаметром 219 мм из коррозионно-стойкой стали аустенитного класса:

ОПОРА 219 22ОСТ 108.275.38—80