

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ООО «ВОДОМЕР»**

**СЧЁТЧИКИ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТУРБИННЫЕ  
ТВС**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
РЭ 26.51.63-003-86677309-2017**

Государственный реестр № 83003-21



Настоящее руководство по эксплуатации (в дальнейшем – РЭ) является документом, удостоверяющим гарантированные изготовителем основные параметры и технические характеристики счётчиков холодной и горячей воды турбинных ТВС. Руководство содержит сведения о технических характеристиках и конструкции счётчиков, позволяет ознакомиться с их составом, устройством и принципом работы, а также устанавливает правила эксплуатации.

Счётчики изготовлены в соответствии с ТУ 26.51.63-003-86677309-2017 и соответствуют всем требованиям российских и европейских стандартов.

Перед началом работы необходимо внимательно ознакомиться с настоящим РЭ. Перед началом эксплуатации счётчика или при поступлении его на хранение следует проверить комплектность поставки, проверить сохранность и сроки действия пломб.

## 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

### 1.1 НАЗНАЧЕНИЕ СЧЁТЧИКА

Счётчики турбинные ТВС с условным диаметром DN 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300 (в дальнейшем – счётчики) предназначены для измерения объёма питьевой воды, отвечающей требованиям по качеству, изложенным в СанПиН 1.2.3685-21, и сетевой воды, отвечающей требованиям по качеству, изложенным в СП 124.13330.2012, и протекающей в подающих или обратных трубопроводах закрытых и открытых систем теплоснабжения, системах холодного и горячего водоснабжения при давлении до 1,6 МПа (16 кгс/см<sup>2</sup>) в диапазоне температур от +5 до +50 °C (холодная вода) или от +5 до +120 °C (горячая вода).

Счётчики DN 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300 – турбинные сухоходные.

По степени защиты счётчики соответствуют IP 54; по заказу могут быть изготовлены со степенью защиты IP 68, которые пригодны для длительного погружения в воду на глубину более 1 м и установки в водопроводных колодцах, имеют полную водонепроницаемость и пылезащищённость.

Счётчики типа ТВСХ, ТВСХд, ТВСХ-01, ТВСХд-01 работают в диапазоне температур от +5 до +50 °C (холодная вода), имеют измерительный индикатор с роликовыми и стрелочными указателями и показывают измеренный объём в метрах кубических (м<sup>3</sup>) и его долях. Счётчики типа ТВСХд, ТВСХд-01 имеют измерительный индикатор с магнитоуправляемым контактом и выдают импульсы (при присоединении вычислителя, регистратора или других совместимых устройств).

Счётчики типа ТВСГ, ТВСГ-01 работают в диапазоне температур от +5 до +120 °C (горячая вода), имеют измерительный индикатор с роликовыми и стрелочными указателями и показывают измеренный объём в метрах кубических (м<sup>3</sup>) и его долях.

Счётчики типа ТВСТ, ТВСТ-01 работают в диапазоне температур от +5 до +120 °C (горячая вода), имеют измерительный индикатор с магнитоуправляемым контактом, роликовыми и стрелочными указателями и выдают импульсы (при присоединении вычислителя, регистратора или других совместимых устройств).

Счётчики ТВС выпускаются в следующих модификациях:

- ТВСХ, ТВСХд, ТВСГ, ТВСТ – счётчики с условным диаметром DN 50–300, имеют расходные характеристики, указанные в таблице 1;
- ТВСХ-01, ТВСХд-01, ТВСГ-01, ТВСТ-01 – счётчики с условным диаметром DN 40–300, имеют расходные характеристики, указанные в таблице 2.

При заказе счётчиков должно быть указано:


- условное обозначение счётчика;
- значение номинального диаметра (DN);
- обозначение технических условий.

Пример записи счётчика при его заказе и в другой продукции, в которой он может быть применён:

- Для счётчика холодной воды с условным диаметром 50 мм с измерительным индикатором с роликовым указателем – *TBCX-50* ТУ 26.51.63-003-86677309-2017.
- Для счётчика холодной воды модификации 01 с условным диаметром 50 мм с измерительным индикатором с магнитоуправляемым контактом и роликовым указателем – *TBCХд-01-50* ТУ 26.51.63-003-86677309-2017.
- Для счётчика горячей воды с условным диаметром 50 мм с измерительным индикатором с роликовым указателем – *TBCГ-50* ТУ 26.51.63-003-86677309-2017.
- Для счётчика горячей воды модификации 01 с условным диаметром 50 мм с измерительным индикатором с магнитоуправляемым контактом и роликовым указателем – *TBCТ-01-50* ТУ 26.51.63-003-86677309-2017.

Объём воды, измеренный счётчиком, определяют по показаниям роликового и стрелочных указателей. Роликовый указатель («окошечки») показывает измеренный объём в целых числах метров кубических, стрелочные указатели – доли метров кубических.

Пример снятия показаний со счётчика воды

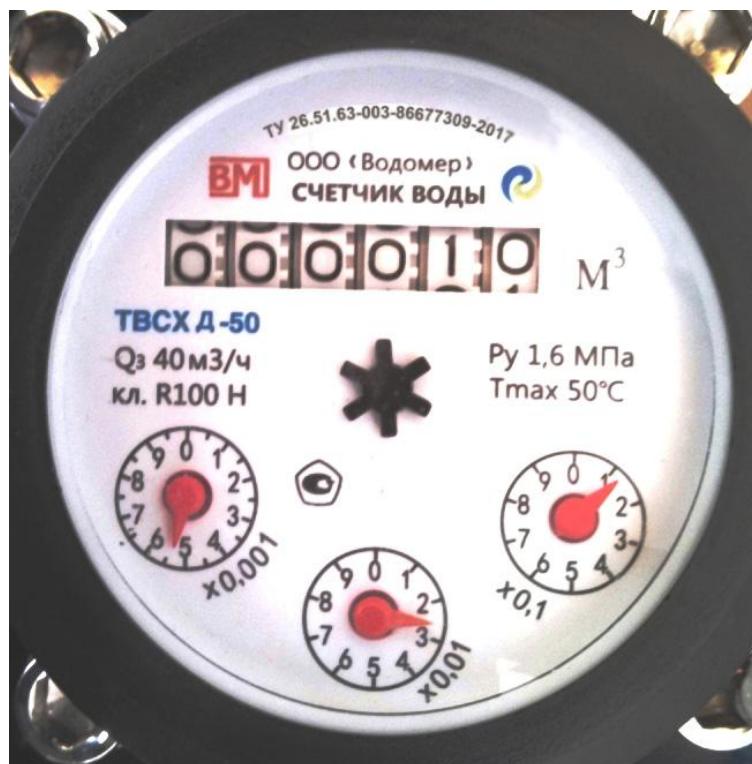

На рисунке показан измерительный индикатор счётчика воды ТВСХд-50. Показания роликового указателя составляют – 000010, первого стрелочного указателя – 1 ( $1 \times 0,1$ )  $\text{м}^3$ , второго стрелочного указателя – 2 ( $2 \times 0,01$ )  $\text{м}^3$ , третьего стрелочного указателя – 5 ( $5 \times 0,001$ )  $\text{м}^3$ . Измеренный объём равен  $10,125 \text{ м}^3$ .

## 1.2 ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.2.1 Основные метрологические и технические характеристики счётчиков холодной и горячей воды турбинных ТВС указаны в таблицах 1, 2.

Таблица 1.1. Метрологические характеристики счётчиков ТВСХ, ТВСХд, ТВСГ, ТВСТ.

Наименование параметра	Значение параметра								
Условный диаметр, мм	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Диапазон температур измеряемой среды счётчиков, °C:									
- холодной воды (ТВСХ, ТВСХд)							от +5 до +50		
- горячей воды (ТВСГ, ТВСТ)							от +5 до +120		
Расход для счётчиков холодной воды, м <sup>3</sup> /ч									
- наименьший Q <sub>min</sub>	0,45	0,46	0,60	0,90	1,56	2,0	4,0	10,0	16,0
- переходный Q <sub>t</sub>	0,80	1,20	1,20	1,8	2,5	4,0	6,0	16	26
- номинальный Q <sub>ном</sub>	15	25	40	60	100	150	250	400	600
- наибольший Q <sub>max</sub>	30	50	80	120	200	300	500	800	1200
Расход для счётчиков горячей воды, м <sup>3</sup> /ч									
- наименьший Q <sub>min</sub>	0,6	1,0	1,4	2,0	3,0	4,5	8,0	12,0	18,0
- переходный Q <sub>t</sub>	1,6	2,0	3,2	4,8	8,0	12	20	40	70
- номинальный Q <sub>ном</sub>	15	25	40	60	100	150	250	400	600
- наибольший Q <sub>max</sub>	30	50	80	120	200	300	500	800	1200
Порог чувствительности счётчиков, м <sup>3</sup> /ч, не более	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,50	1,00	1,50	3,00
Цена импульса, л/имп. (для ТВСХд, ТВСТ)	100	100	100	100	100	1000	1000	1000	1000
Потеря давления при наибольшем расходе (Q <sub>max</sub> ), МПа, не более	0,065	0,75	0,14	0,16	0,35	0,70	0,70	0,75	0,60
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объёма, %:									
- в диапазоне Q <sub>min</sub> ≤ Q < Q <sub>t</sub>							±5		
- в диапазоне Q <sub>t</sub> ≤ Q ≤ Q <sub>max</sub>							±2		
Максимальное значение указателя измерительного индикатора, м <sup>3</sup>					999999			9999999	
Наименьшая цена деления, м <sup>3</sup>	0,0002					0,002			0,02

Таблица 1.2. Технические характеристики счётчиков ТВСХ, ТВСХД, ТВСГ, ТВСТ.

Таблица 2.1. Метрологические характеристики счётчиков ТВСХ-01, ТВСХд-01, ТВСГ-01, ТВСТ-01.

Наименование параметра	Значение параметра									
Условный диаметр, мм	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Диапазон температур измеряемой среды счётчиков, °С:										
- холодной воды (ТВСХ-01, ТВСХд-01)										
- горячей воды (ТВСГ-01, ТВСТ-01)										
Расход для счётчиков холодной воды, м <sup>3</sup> /ч										
- наименьший Q <sub>min</sub>	0,30	0,45	0,46	0,60	1,2	2,0	3,0	5,0	10,0	16,0
- переходный Q <sub>t</sub>	0,60	0,80	1,20	1,20	2	3,2	4,5	8,0	16	26
- номинальный Q <sub>ном</sub>	20	25	40	63	100	160	250	400	630	1000
- наибольший Q <sub>max</sub>	40	50	50	80	125	200	313	500	800	1250
Расход для счётчиков горячей воды, м <sup>3</sup> /ч										
- наименьший Q <sub>min</sub>	0,40	0,6	1,0	1,4	2,0	3,0	4,5	8,0	12,0	18,0
- переходный Q <sub>t</sub>	0,70	1,6	2,0	3,2	4,8	8,0	12	20	40	70
- номинальный Q <sub>ном</sub>	20	25	40	63	100	160	250	400	630	1000
- наибольший Q <sub>max</sub>	40	50	50	80	125	200	313	500	800	1250
Порог чувствительности счётчиков, м <sup>3</sup> /ч, не более	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,50	1,00	1,50	3,00	0,15
Цена импульса, л/имп. (для ТВСХд-01, ТВСТ-01)	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000	1000
Потеря давления при наибольшем расходе (Q <sub>max</sub> ), МПа, не более	0,023	0,026	0,026	0,026	0,026	0,028	0,026	0,027	0,027	0,028
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объёма, %:										
- в диапазоне Q <sub>min</sub> ≤ Q < Q <sub>t</sub>							±5			
- в диапазоне Q <sub>t</sub> ≤ Q ≤ Q <sub>max</sub>							±2			
Максимальное значение указателя измерительного индикатора, м <sup>3</sup>							9999999			
Наименьшая цена деления, м <sup>3</sup>				0,0002			0,002			0,02

Таблица 2.2. Технические характеристики счётчиков ТВСХ-01, ТВСХд-01, ТВСГ-01, ТВСТ-01.


Наименование параметра	Значение параметра									
Условный диаметр, мм	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Габаритные размеры счётчиков, мм, не более										
- монтажная длина	200	200	200	225	250	250	300	350	450	500
- ширина	165	172	185	200	225	250	285	340	395	445
- высота	220	220	225	240	290	300	300	370	450	478
Масса, кг, не более	12	12	13	15	19	23	30	42	51	63
Класс защиты по ГОСТ 14254-2015							IP54 (по заказу - IP68)			
Срок службы счётчиков, лет, не менее							12			

## Примечания:

- Под наименьшим расходом Q<sub>min</sub> понимается расход, на котором счётчик имеет относительную погрешность ±5 % и ниже которого относительная погрешность не нормируется
- Под переходным расходом Q<sub>t</sub> понимается расход, на котором счётчик имеет относительную погрешность ±2 %, а ниже которого ±5 %.
- Под номинальным расходом Q<sub>n</sub> понимается расход, при котором счётчик может работать непрерывно в течение длительного времени.
- Под наибольшим расходом Q<sub>max</sub> понимается расход, при котором счётчик может работать не более 1-го часа в сутки.
- Под порогом чувствительности понимается расход, при котором турбинка приходит в непрерывное вращение.
- При определении относительной погрешности снятие показаний счётчика ведётся с учётом стрелочного указателя с наименьшей ценой деления.

### 1.2.2 Гидравлические характеристики.

Потеря давления на счётчиках представлена на следующих графиках:

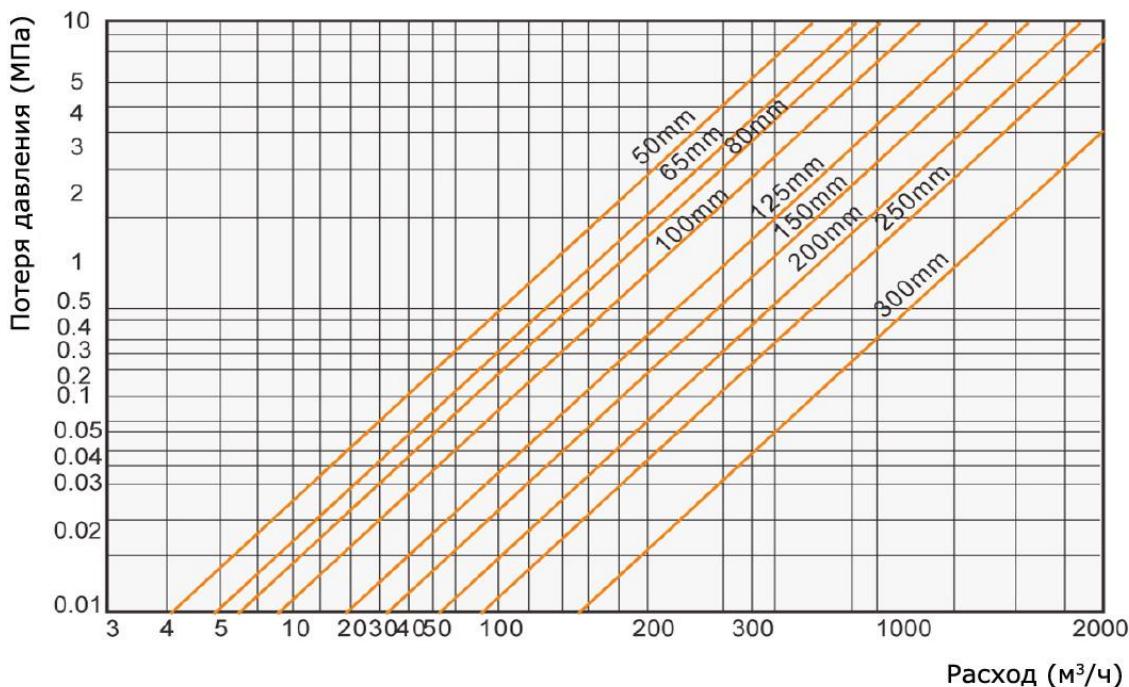

### 1.2.3 Технические характеристики магнитоуправляемого контакта:

- максимальное коммутируемое напряжение, В 50;
- максимальный коммутируемый ток через контакт, мА 100;
- частота замыкания контакта, Гц, не более 1.

### 1.2.4 Пределы допускаемой относительной погрешности счётчиков не должны превышать:

- $\pm 5\%$  в диапазоне расходов от  $Q_{min}$  (включая) до  $Q_t$  (исключая);
- $\pm 2\%$  в диапазоне расходов от  $Q_t$  (включая) до  $Q_{max}$  (включая).

Пределы допускаемой относительной погрешности измерительных преобразователей (измерительный блок со счётным механизмом – измерительный преобразователь) турбинных счётчиков не должны превышать:

- $\pm 4\%$  в диапазоне расходов  $Q_{min}$  до  $Q_t$  (исключая);
- $\pm 2\%$  в диапазоне расходов от  $Q_t$  до  $Q_{max}$  (включая).

### 1.2.5 Средний срок службы счётчиков – не менее 12 лет.

По истечении срока службы детали счётчиков воды подлежат утилизации.

### 1.2.6 Габаритные и присоединительные размеры счётчиков указаны в таблице 1.

## 1.3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- счётчик воды	1 шт.
- паспорт	1 экз.
- руководство по эксплуатации	1 экз.
- упаковка	1 шт.
- методика поверки (по заказу)	1 экз.

## 1.4 СОСТАВ СЧЁТЧИКА

### 1.4.1 Счётчик турбинный состоит из трёх основных частей:

- корпуса;
- измерительного блока\* (измерительной вставки);
- счётного механизма.

\* измерительный блок со счётным механизмом – измерительный преобразователь.

Работа счётчика основана на преобразовании объёмного расхода (скорости потока) воды в трубопроводе в показания счётного механизма.

1.4.2 Корпуса счётчиков выполнены из чугуна и представляют собой цилиндрические отливки с фланцами по ГОСТ 12815-80 для присоединения к трубопроводу и горловиной для размещения измерительного блока (измерительной вставки).

## **1.5 УСТРОЙСТВО И РАБОТА СЧЁТЧИКА**

1.5.1 Принцип работы счётчика основан на преобразовании поступательного движения потока воды, подводимого в измерительную камеру корпуса, во вращательное движение турбинки и передаче угловой скорости турбинки через вертикальную ось и магнитную муфту, закреплённую на верхнем конце оси и защищённую от внешних магнитных полей, на счётный механизм через тонкую немагнитную перегородку.

## **1.6 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ**

1.6.1 Маркировка счётчиков содержит:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение счётчика;
- порядковый номер счётчика;
- температуру измеряемой среды;
- максимальное рабочее давление в МПа;
- номинальный расход;
- цену одного импульса (для ТВСХд, ТВСТ, ТВСХд-01, ТВСТ-01);
- знак утверждения типа (согласно приказу Минпромторга № 1081);
- год выпуска;
- направление потока (на корпусе счётчика).

1.6.2 Пломбирование.

В целях предотвращения доступа к узлам регулировки на счётчики устанавливаются пломбы, несущие на себе оттиск поверительного клейма.

## **1.7 УПАКОВКА**

Упаковка должна производиться в соответствии с документацией предприятия-изготовителя.

1.7.1 Эксплуатационная документация должна быть помещена в пакет из полиэтиленовой плёнки по ГОСТ 10354-82.

1.7.2 Транспортная тара – картонный ящик.

1.7.3 Масса счётчика с упаковкой не должна превышать более чем на 10 килограмм массу счётчика.

# **2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ**

## **2.1 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ**

- Счётчики устанавливаются в отапливаемых помещениях или специальных павильонах с температурой окружающего воздуха от +5 до +50 °C и относительной влажностью не более 80 % (при исполнении IP68 – с влажностью 100 %). Ограничения по монтажу счётчика указаны в разделе «Монтаж счётчика».

- Эксплуатация счётчика на максимальном расходе допускается не более 1 ч в сутки.

- Не допускается превышение максимальной температуры воды: для счётчиков ТВСХ, ТВСХд, ТВСХ-01, ТВСХд-01 – 50 °C; для ТВСГ, ТВСТ, ТВСГ-01, ТВСТ-01 – 120 °C.

## **2.2 ПОДГОТОВКА СЧЁТЧИКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ**

2.2.1 Меры безопасности при монтаже счётчика:

- Присоединение счётчика к трубопроводу должно быть плотным, без перекосов, с тем, чтобы не было протечек при давлении до 1,6 МПа (16 кгс/см<sup>2</sup>).

- При монтаже необходимо обратить внимание на правильность установки межфланцевых прокладок, отверстия которых должны совпадать с отверстием счётчика.

- Присоединение к счётчику внешних электрических цепей следует производить только после окончания монтажа счётчика на трубопроводе, а их отсоединение – до начала демонтажа.

**Внимание! При приварке монтажных фланцев категорически запрещается использовать счётчик воды в качестве монтажного приспособления.**

## 2.2.2. Объем и последовательность внешнего осмотра счётчика.

При внешнем осмотре счётчика должно быть установлено:

- соответствие комплектности, указанной в настоящем РЭ;
- соответствие маркировки цены импульса с указанной в РЭ;
- целостность корпуса счётного механизма;
- наличие и целостность пломб с оттиском клейма поверителя.

## 2.2.3 Монтаж счётчика.

### 2.2.3.1 Счётчики типа:

- ТВСХ, ТВСХд, ТВСХ-01, ТВСХд-01 размещают на трубопроводах холодной воды, на вводах в здания или в отдельных помещениях;
- ТВСГ, ТВСТ, ТВСГ-01, ТВСТ-01 размещают на подающих и (или) обратных трубопроводах закрытых и (или) открытых систем теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения, причём счётчики ТВСТ, ТВСТ-01 применяют в комплекте теплосчётчиков с другими электронными приборами.

К счётчикам должен быть обеспечен свободный доступ для осмотра в любое время года. Место установки счётчика должно гарантировать его эксплуатацию без возможных механических повреждений.

Установка счётчиков в холодных помещениях при температуре менее  $+5^{\circ}\text{C}$  не допускается.

### 2.2.3.2 При монтаже счётчика должны быть соблюдены следующие обязательные условия:

- счётчик монтируется на трубопроводе в любом пространственном положении (при вертикальной установке – только на восходящем потоке). **Запрещается установка счётчика воды индикатором вниз!**

- установка осуществляется таким образом, чтобы счётчик всегда был заполнен водой;
- при установке счётчика после отводов, запорной арматуры, переходников, фильтров и других устройств непосредственно *перед счётчиком необходимо предусмотреть прямой участок трубопровода длиной не менее 3 DN, а за счётчиком – не менее 1 DN*, где DN – условный диаметр счётчика воды. При нарушении условий монтажа появляется дополнительная погрешность счётчика;
- счётчик должен быть расположен так, чтобы направление, указанное стрелкой на корпусе счётчика, совпадало с направлением потока воды в трубопроводе;
- перед установкой счётчика трубопровод обязательно промыть, чтобы удалить из него загрязнения и посторонние тела;
- заглушки у входного и выходного патрубка счётчика снять только непосредственно перед монтажом;

- присоединение счётчика к трубопроводу с большим или меньшим диаметром, чем условный диаметр счётчика, производится при помощи переходников, устанавливаемых вне зоны прямолинейных участков;

- на случай ремонта или замены счётчика перед прямым участком до счётчика и после прямого участка трубопровода после счётчика устанавливается запорная арматура (вентили, задвижки, клапаны), а также спускники для опорожнения отключаемого участка, которые монтируются вне зоны прямых участков.

- кабель герконового датчика допускается удлинять до 30 м кабелем сечения не менее  $0,75 \text{ mm}^2$ .

**Категорически запрещается укорачивать кабель магнитоуправляемого контакта (стандартная длина кабеля – не менее  $900 \pm 50 \text{ mm}$ ).**

2.2.3.3 Перед счётчиком, после запорной арматуры вне зоны прямолинейного участка на подающем трубопроводе, а также перед счётчиком на обратном трубопроводе теплоснабжения рекомендуется устанавливать фильтры. Пример конструкции фильтров приведён в приложении Б. Монтаж выполняется согласно приложению В.

2.2.3.4 Монтаж и демонтаж счётчиков допускается производить с применением стропов (верёвка, канат из лубяных волокон), располагая их у переднего и заднего фланцев корпуса таким образом, чтобы при натяжении строп не касался корпуса счётного механизма счётчика. Не допускается установка счётчика на расстоянии менее 2-х метров от устройств, создающих вокруг себя мощное магнитное поле (например, силовых трансформаторов).

## 2.3 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### 2.3.1 Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от +5 до +50  $^{\circ}\text{C}$ ;
- относительная влажность не более 80 % (при исполнении IP68 – 100 %).

2.3.2 При эксплуатации необходимо соблюдать следующие основные условия, обеспечивающие нормальную работу счётчика.

- При пуске во избежание повышенной вибрации и гидравлических ударов заполнение счётчика водой необходимо производить плавно. Перед началом работы кратковременным пропуском воды из счётчика удалить воздух.
- Необходим правильный выбор места установки и соблюдение требований правил монтажа счётчика на трубопроводе.
- При заметном снижении расхода воды при постоянном напоре в трубопроводе необходимо прочистить входной фильтр от засорения. Очистку фильтра производят периодически, не реже 1-го раза в 6 месяцев.
- При правильном монтаже и эксплуатации счётчик не нуждается в особом уходе и может работать в течение многих лет без поломок.

## 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЁТЧИКА

### 3.1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

#### 3.1.1 Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от +5 до +50  $^{\circ}\text{C}$ ;
- относительная влажность не более 80 % (при исполнении IP68 – 100 %).

3.1.2 Не реже одного раза в неделю производить осмотр счётчика.

## 3.2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЁТЧИКОВ

### 3.2.1 Профилактический осмотр счётчика воды производится не реже одного раза в неделю.

При проведении профилактического осмотра счётчика необходимо проверить следующее:

- соблюдение в чистоте наружных поверхностей счётчика;
- отсутствие течи в местах фланцевых соединений счётчиков воды с трубопроводом. При наличии течи подтянуть болты фланцевого соединения, если течь не прекращается, то необходимо заменить прокладки;
- загрязнённое стекло протереть влажной, а затем сухой полотняной салфеткой;
- отсутствие течи через элементы счётчика. В случае течи из-под измерительного блока и его элементов и остановки счетного механизма счётчик воды необходимо демонтировать и отправить с руководством по эксплуатации в ремонт с последующей поверкой при выпуске из ремонта.

#### 3.2.2 Профилактическое обслуживание счётчиков воды

При соответствии качества сетевой воды требованиям СП 124.13330.2012 для счётчиков воды, установленных в узлах учёта потребления тепловой энергии, и соответствию питьевой воды требованиям СанПиН 1.2.3685-21 для счётчиков воды, установленных в системе холодного и горячего водоснабжения, рекомендуется не реже 1 раза в год проводить очистку проточной части счётчика воды. При несоответствии качества воды вышеуказанным документам очистку проточной части счётчика воды рекомендуется проводить не реже 2-х раз в год.

Для очистки проточной части счётчика воды необходимо выполнить следующее.

- Демонтировать прибор.
- Заглушить отверстие с одной стороны прибора.

- Установить счётчик воды незаглущённым отверстием вверх.
- Влить преобразователь ржавчины (слабокислотный) ТУ № 2383-014-17059428-97 во внутреннюю полость счётчика воды. Допускается применять растворы, предназначенные для удаления накипи с бытовой посуды. Счётчики воды ТВСХ, ТВСХд, ТВСХ-01, ТВСХд-01 выдерживать в растворе 2 часа, счётчики воды ТВСГ, ТВСТ, ТВСГ-01, ТВСТ-01 – 4-5 часов.
- Вылить раствор из счётчика воды. Произвести разборку заглущённого отверстия. Промыть счётчик воды в проточной холодной воде.
- Установить прибор на место.

#### **Внимание!!!**

1. При работе с химическими растворами соблюдать правила техники безопасности.
2. Промывочный раствор используется один раз и повторному применению не подлежит.

### **3.3 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ**

*Таблица 3*

Наименование неисправностей, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Методы устранения
1. Жидкость не проходит через счётчик	Засорился фильтр	Вскрыть фильтр, очистить и промыть его. Установить фильтр на место
2. Жидкость проходит через счётчик (прослушивается шум текущей воды), а стрелочный индикатор не вращается	Поломка роторного или счётного механизма	Устранение неисправности производится на предприятии-изготовителе (если не истёк гарантийный срок) или специализированным ремонтным предприятием

### **3.4 ПОВЕРКА СЧЁТЧИКОВ**

Проверка производится при выпуске из производства, по прошествии межповерочного интервала и после ремонта в соответствии с методикой поверки МП 208-012-2023 «Счётчики холодной и горячей воды турбинные ТВС. Методика поверки».

#### *Межповерочный интервал:*

*счётчики холодной воды – 6 лет,*

*счётчики горячей воды – 6 лет.*

Проверку турбинных счётчиков можно проводить, поверяя только измерительные преобразователи (измерительные вставки) в сменном корпусе.

## **4 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ**

4.1 Счётчики должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя согласно условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69.

Воздух в помещении, в котором хранятся счётчики, не должен содержать коррозионно-активных веществ.

4.2 Транспортирование счётчиков должно соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69.

**Приложение А  
(справочное)**

**СЧЁТЧИКИ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТУРБИННЫЕ ТВС**




Рис. А.1

Таблица А1. Габаритные размеры счётчиков воды ТВСХ, ТВСХд, ТВСГ, ТВСТ

Габаритные размеры	Условный диаметр, мм								
	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Длина, L, мм	200	200	225	250	250	300	350	450	500
Ширина, мм	172	185	200	225	250	285	340	395	445
Высота, Н, мм	215	225	240	290	300	300	370	450	478
Масса, кг	12	13	15	19	23	30	42	51	63

Таблица А2. Габаритные размеры счётчиков воды ТВСХ-01, ТВСХд-01, ТВСГ-01, ТВСТ-01


Габаритные размеры	Условный диаметр, мм									
	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Длина, L, мм	200	200	200	225	250	250	300	350	450	500
Ширина, мм	165	172	185	200	225	250	285	340	395	445
Высота, Н, мм	220	220	225	240	290	300	300	370	450	478
Масса, кг	12	12	13	15	19	23	30	42	51	63

Присоединение к трубопроводу фланцевое по ГОСТ 33259-2015

**Приложение Б**  
**(справочное)**

Пример конструкции фильтра

*Магнитного фланцевого  
ФМФ 50, 80, 100*

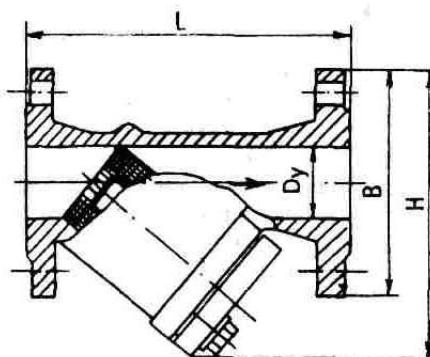

*Присоединительные размеры фланцев  
по ГОСТ 12815-80*

Рисунок Б.1


Обозначение	DN	Габаритные размеры, мм			Масса, кг
		L	B	H	
ФММ 50	50	230	125	192,5	10,0
ФММ 80	80	310	195	277,5	20,0
ФММ 100	100	350	215	307,5	26,0

Фильтры магнитные предназначены для улавливания стойких механических примесей (в том числе ферромагнетиков) в неагрессивных жидкостях с температурой до 150  $^{\circ}\text{C}$  и давлением до 1,6 МПа (16 кгс/см $^2$ ).

Размеры ячейки фильтрующей сетки в свету: мм\*мм – 1,4\*1,4. По заказу потребителя могут быть изготовлены фильтры с другими параметрами фильтрующей сетки по ГОСТ 3826-82.

**Приложение В**

Пример монтажа счётчика воды

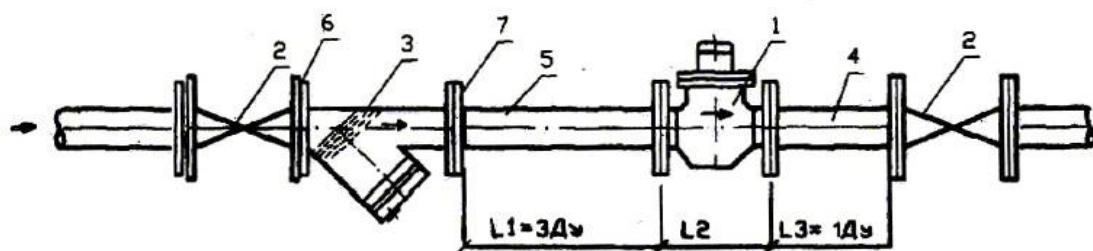

- 1 – счётчик воды
- 2 – задвижка
- 3 – фильтр магнитный
- 4 – патрубок
- 5 – патрубок
- 6 – прокладка
- 7 – фланец по ГОСТ 12815