

Ороситель спринклерный скрытый «СВК», «SSP»

СВК

СВК0-PH0,35-R1/2/P57(68).B3-«СВК-10»
СВК0-PH0,47-R1/2/P57(68).B3-«СВК-12»
СВК0-PH0,42-R1/2/P57(68).B3-«СВК-K80»
СВК0-PH0,60-R1/2/P57(68).B3-«СВК-K115»

SSP-K

СВК0-PH0,42-R1/2/P57(68).B3-«SSP-K80»
СВК0-PH0,60-R1/2/P57(68).B3-«SSP-K115»



Назначение и область применения

Ороситель спринклерный скрытый типов: «СВК-10», «СВК-12», «СВК-K80», «СВК-K115», «SSP-K80», «SSP-K115» (далее – ороситель) устанавливается в автоматических установках водяного пожаротушения (АУП).

Ороситель предназначен для равномерного распределения по защищаемой площади огнетушащего вещества (ОТВ) и устанавливается в подвесных потолках в помещениях с высокими требованиями к внешнему виду (гостиничные холлы, торговые центры, театральные залы и т.д.)

В качестве ОТВ используется вода или вода со смачивателем из водного раствора пенообразователя общего назначения углеродистого синтетического типа «s». Рабочую концентрацию смачивателя следует уточнять по нормативной документации.

Скрытый ороситель представляет собой спринклерный ороситель из ряда «СВН-10», «СВН-12», «СВН-K80», «СВН-K115», «SSP-K80», «SSP-K115» с встроенным в верхнюю часть корпуса магнитом. Ороситель вместе с держателем устанавливается в патрон, монтируемый в подвесной потолок, а снаружи закрывается декоративной крышкой.

Ороситель выполнен в климатическом исполнении В, категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69 с нижним температурным пределом в водозаполненной системе плюс 5 °C, в воздушной – минус 60 °C.

Особенности монтажа

Оросители изготовлены и испытаны в соответствии с требованиями ТУ 28.29.22-169-00226827-2020 «Ороситель спринклерный скрытый», ГОСТ Р 51043-2002 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Оросители.

Технические характеристики*

Общие технические требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 53289-2009 «Установки водяного пожаротушения автоматические. Оросители спринклерные для подвесных потолков. Огневые испытания» и предназначены для установки в соответствии со стандартами монтажа за подвесными потолками.

Порядок сборки и монтажа оросителей указан в паспорте и в инструкциях по монтажу. Перед установкой следует провести тщательный визуальный осмотр оросителя на наличие маркировки; на отсутствие засорения входной части оросителя; на отсутствие механических повреждений розетки, дужек корпуса, присоединительной резьбы, патрона с вставленным в него держателем, крышки с припаянным замком.

Функциональные возможности и особенности

- Принципиально новая конструкция оросителей.
- Термочувствительная крышка крепится не к деталям для скрытой установки, а непосредственно к оросителю.
- «Безрезьбовая» конструкция деталей скрытой установки позволяет установить декоративную крышку после проверки системы и оформления потолка.
- Отсутствует механизм выбрасывания розетки - конструкция деталей скрытой установки (патрона) такова, что не влияет на распределение воды оросителями по защищаемой площасти.
- Возможность поставки в комплекте с муфтой приварной.
- Любой цвет декоративной крышки.


Наименование параметра	Значение параметра для оросителей					
	СВК-10	СВК-K80	СВК-12	СВК-K115	SSP-K80	SSP-K115
Диаметр выходного отверстия, мм	10,5	11,1	12,1	13,3	11,1	13,3
Диапазон рабочих давлений, МПа				0,05 – 1,00		
Коэффициент производительности, $\text{dm}^3/(\text{с} \times 10 \times \text{МПа}^{0,5})$	0,35	0,42	0,47	0,60	0,42	0,60
Защищаемая площадь, m^2				12		
Средняя интенсивность орошения на защищаемой площади при высоте установки оросителя 2,5 м и рабочем давлении $P=0,1$ (0,3) МПа, $\text{dm}^3/(\text{с} \times \text{м}^2)^{**}$	0,070 (0,120)	0,078 (0,130)	0,090 (0,150)	0,100 (0,165)	0,059 (0,101)	0,087 (0,149)
Масса, не более, кг				0,150		
Габаритные размеры, не более, мм				80×60		
Номинальная температура срабатывания крышки, °C				50±3/60±3		
Условное время срабатывания оросителя, не более, с				230		
Условное время срабатывания крышки скрытого оросителя, не более, с				180/120		
Маркировочный цвет жидкости в стеклянной колбе из ряда				оранжевый/красный		
Номинальная температура срабатывания оросителя из ряда, °C				57±3/68±3		
Предельно допустимая рабочая температура оросителя, включительно, °C				до 38/от 39 до 50		
Термочувствительный элемент – стеклянная колба, мм				Ø3×20		
Коэффициент тепловой инерционности спринклерного оросителя, Кт.и., $(\text{м} \times \text{с})^{0,5}***$				<50		
Присоединительная резьба				R1/2		
К-фактор, $\text{LPM}/\text{bar}^{0,5}$	66	80	89	115	80	115

*Технические характеристики сверяйте с паспортом.

**Предельное отклонение значения средней интенсивности орошения на защищаемой площасти 12 m^2 – ± 5 %.

***По технической документации производителя колб.

Структура обозначения оросителей по ГОСТ Р 51043-2002

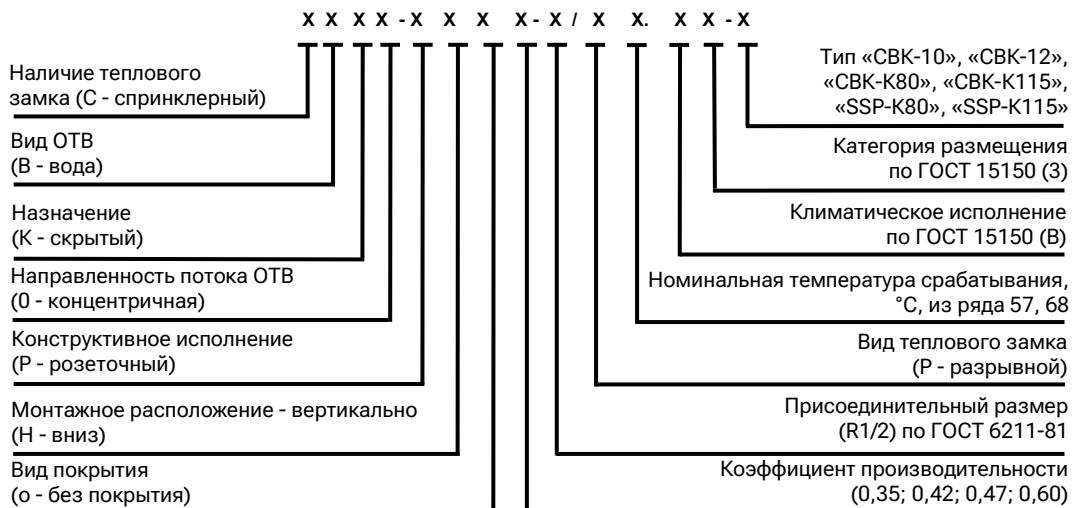

Обозначение и маркировка оросителей по ГОСТ Р 51043-2002

Обозначение

СВК0-PН00,35-R1/2/P57(68).B3-«СВК-10»
 СВК0-PН00,47-R1/2/P57(68).B3-«СВК-12»
 СВК0-PН00,42-R1/2/P57(68).B3-«СВК-K80»
 СВК0-PН00,60-R1/2/P57(68).B3-«СВК-K115»
 СВК0-PН00,42-R1/2/P57(68).B3-«SSP-K80»
 СВК0-PН00,60-R1/2/P57(68).B3-«SSP-K115»

Маркировка


СК-Н – 0,35 – t°C – дата
 СК-Н – 0,47 – t°C – дата
 СК-Н – 0,42 – t°C – дата
 СК-Н – 0,60 – t°C – дата
 СК-Н – SB 3232 – SSP-K80 – 0,42 – t°C – дата
 СК-Н – SB 4932 – SSP-K115 – 0,60 – t°C – дата

Маркировка проставляется на розетках и корпусах оросителей.

Пример записи обозначения оросителей при заказе и в другой документации в соответствии с ГОСТ Р 51043-2002:

СВК0-PН00,35-R1/2/P57.B3-«СВК-10»;
СВК0-PН00,60-R1/2/P68.B3-«SSP-K115».


Графики (эпюры) зависимости интенсивности орошения от давления на защищаемой площади 12 м² при высоте установки 2,5 м

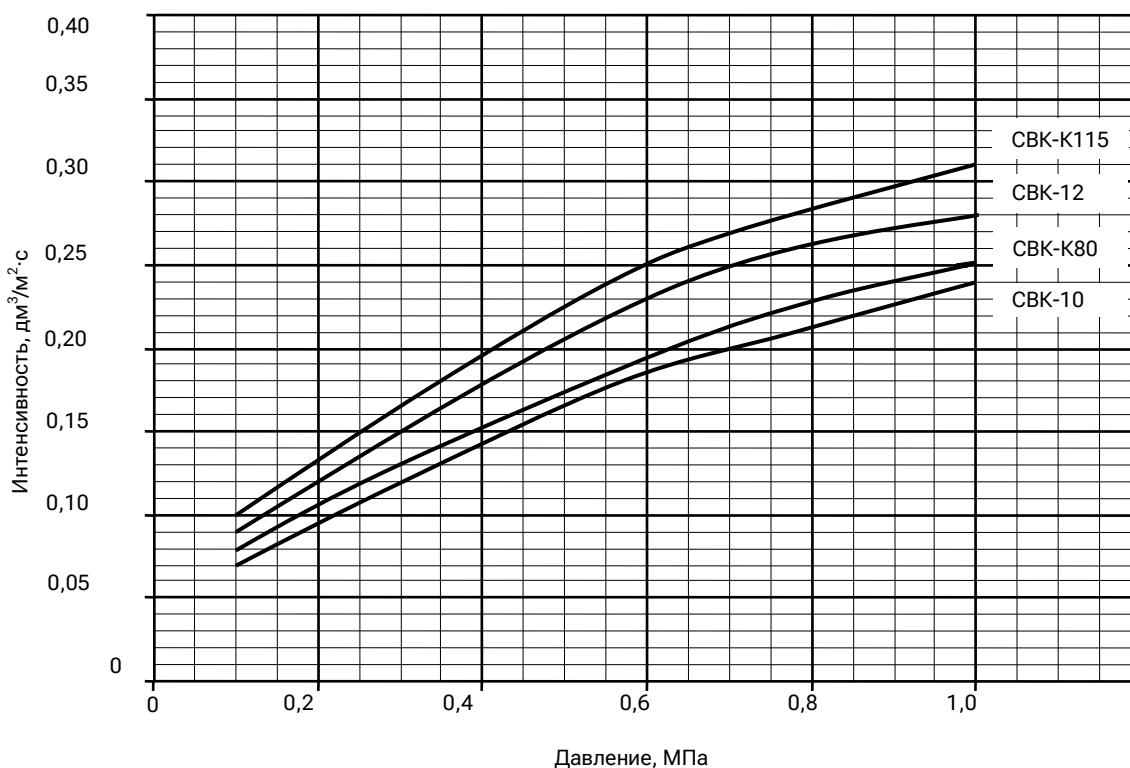

Примечания:

- Графическая зависимость интенсивности орошения от давления носит справочно-информационный характер и предназначена для предварительного подбора оросителя перед проведением гидравлического расчета.
- Предельное отклонение значения интенсивности орошения на защищаемой площади 12 м² – ± 5%.

**Карта орошения оросителей спринклерных скрытых «СВК-10», «СВК-12»,
«СВК-К80», «СВК-К115», «SSP-K80», «SSP-K115» при давлении от 0,05 МПа
до 0,40 МПа включительно**

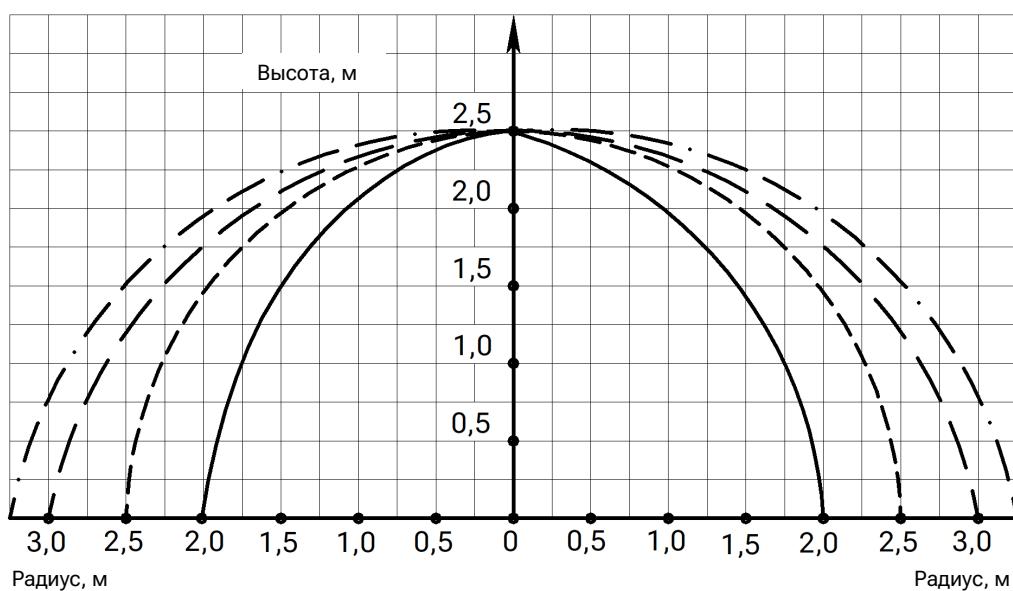

СВК-10	СВК-К80
<ul style="list-style-type: none"> — 75% внутри / 25% снаружи - - - 85% внутри / 15% снаружи - · - 95% внутри / 5% снаружи - - - - 100% внутри 	<ul style="list-style-type: none"> — 70% внутри / 30% снаружи - - - 82% внутри / 18% снаружи - · - - 95% внутри / 5% снаружи - - - - - 100% внутри
СВК-12	СВК-К115
<ul style="list-style-type: none"> — 73% внутри / 27% снаружи - - - 82% внутри / 18% снаружи - · - - 95% внутри / 5% снаружи - - - - - 100% внутри 	<ul style="list-style-type: none"> — 80% внутри / 20% снаружи - - - 88% внутри / 12% снаружи - · - - - 95% внутри / 5% снаружи - - - - - - 100% внутри
SSP-K80	SSP-K115
<ul style="list-style-type: none"> — 55% внутри / 45% снаружи - - - 68% внутри / 32% снаружи - · - - 90% внутри / 10% снаружи - - - - - 100% внутри 	<ul style="list-style-type: none"> — 60% внутри / 40% снаружи - - - 70% внутри / 30% снаружи - · - - - 90% внутри / 10% снаружи - - - - - - 100% внутри

Процентное распределение ОТВ по орошающей площади носит справочно-информационный характер.
Предельное отклонение значения процентного содержания ОТВ на заданной площади – ±5%.

Распылитель спринклерный скрытый «БРИЗ® – С»

БРИЗ-С CBSK0-ПНо 0,085-R1/2/P57(68).В3-«Бриз-С-9/К16»
CBSK0-ПНо 0,085-R1/2/P57(68).В3-«Бриз-С-12/К16»
CBSK0-ПНо 0,120-R1/2/P57(68).В3-«Бриз-С-9/К23»
CBSK0-ПНо 0,120-R1/2/P57(68).В3-«Бриз-С-12/К23»
CBSK0-ПНо 0,120-R1/2/P57(68).В3-«Бриз-С-16/К23»



sa-biysk.ru

Назначение и область применения

Распылитель спринклерный скрытый «Бриз-С» устанавливается в автоматических установках водяного пожаротушения (АУП-ТРВ).

Распылитель предназначен для равномерного распределения воды по защищаемой площади и объему путем создания тонкодисперсного потока воды и устанавливается в подвесных потолках в помещениях с высокими требованиями к внешнему виду (гостиничные холлы, торговые центры, театральные залы и т.д.).

Скрытый распылитель представляет собой - спринклерный ороситель ТРВ из ряда «Бриз-9/К16», «Бриз-9/К23», «Бриз-12/ К16», «Бриз-12/К23», «Бриз-16/К23» с встроенным в верхнюю часть корпуса магнитом. Ороситель вместе с держателем устанавливается в патрон, монтируемый за подвесным потолком, а снаружи закрыт декоративной крышкой.

Распылитель выполнен в климатическом исполнении В, категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69 с нижним температурным пределом в водозаполненной системе плюс 5 °C, в воздушной – минус 60 °C.

Особенности монтажа

Распылители изготовлены и испытаны в соответствии с требованиями ТУ 28.29.22-169-00226827-2020 «Распылитель спринклерный скрытый «Бриз-С», ГОСТ Р 51043-2002 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Оросители. Общие технические требования. Методы испытаний» и ГОСТ Р 53289-2009 «Установки водяного пожаротушения автоматические. Оросители спринклерные для подвесных потолков. Огневые испытания» и предназначены для установки

в соответствии с общепризнанными стандартами монтажа за подвесными потолками. Любые отклонения от стандартов или внесение изменений в конструкцию распылителя после отгрузки с предприятия-изготовителя, в том числе окраска, нанесение покрытий могут повредить изделие, что автоматически аннулирует все гарантии предприятия-изготовителя. Порядок сборки и монтажа распылителей указан в паспорте и в инструкциях по монтажу.

Перед установкой следует провести тщательный визуальный осмотр распылителя на наличие маркировки; на отсутствие механических повреждений фильтра, рассекателя, дужек корпуса, присоединительной резьбы, патрона с вставленным в него держателем, крышки с припаянным замком.

Функциональные возможности и особенности

- Принципиально новая конструкция распылителей.
- «Безрезьбовая» конструкция деталей для скрытой установки разрешает легко установить декоративную крышку после проверки системы и оформления потолка.
- Термочувствительная крышка крепится не к деталям для скрытой установки, а непосредственно к распылителю.
- Отсутствует механизм выбрасывания розетки - конструкция деталей скрытой установки (патрона) такова, что сохраняет карту орошения.
- Любой цвет декоративной крышки.
- Возможность поставки в комплекте с приварной муфтой.


Технические характеристики*

Наименование параметра	Значение параметра для распылителей				
	Бриз-С-9/К16	Бриз-С-12/К16	Бриз-С-9/К23	Бриз-С-12/К23	Бриз-С-16/К23
Диаметр выходного отверстия (минимальный диаметр), мм	5,4 (2)			6,6(2)	
Диапазон рабочих давлений, Мпа			0,60 – 1,60		
Коэффициент производительности, дм ³ /(с×10×МПа ^{0,5})	0,085			0,120	
Средний диаметр капель в потоке, мкм, не более			150		
Защищаемая площадь, м ²	9	12	9	12	16
Коэффициент тепловой инерционности спринклерного оросителя, Кт.и., (м×с) ^{0,5**}			<50		
Средняя интенсивность орошения на защищаемой площади при высоте установки распылителя 2,5 м и рабочем давлении Р=0,6 МПа, не менее, дм ³ /(с×м ²)	0,055	0,040	0,080	0,065	0,045
Номинальная температура срабатывания колбы скрытого распылителя, °С			57±3/68±3		
Номинальная температура срабатывания крышки скрытого распылителя, °С			50±3/60±3		
Условное время срабатывания колбы скрытого распылителя, не более, с			230/230		
Условное время срабатывания крышки скрытого распылителя, не более, с			180/120		
Масса, не более, кг			0,150		
Габаритные размеры (высота × ширина), не более, мм			58×75		
Диаметр ячейки фильтра - сетки, мм, не более			1,6		
Маркировочный цвет жидкости в стеклянной колбе из ряда			оранжевый/красный		

*Технические характеристики сверяйте с паспортом.

**По технической документации производителя колб.

Структура обозначения распылителей по ГОСТ Р 51043-2002

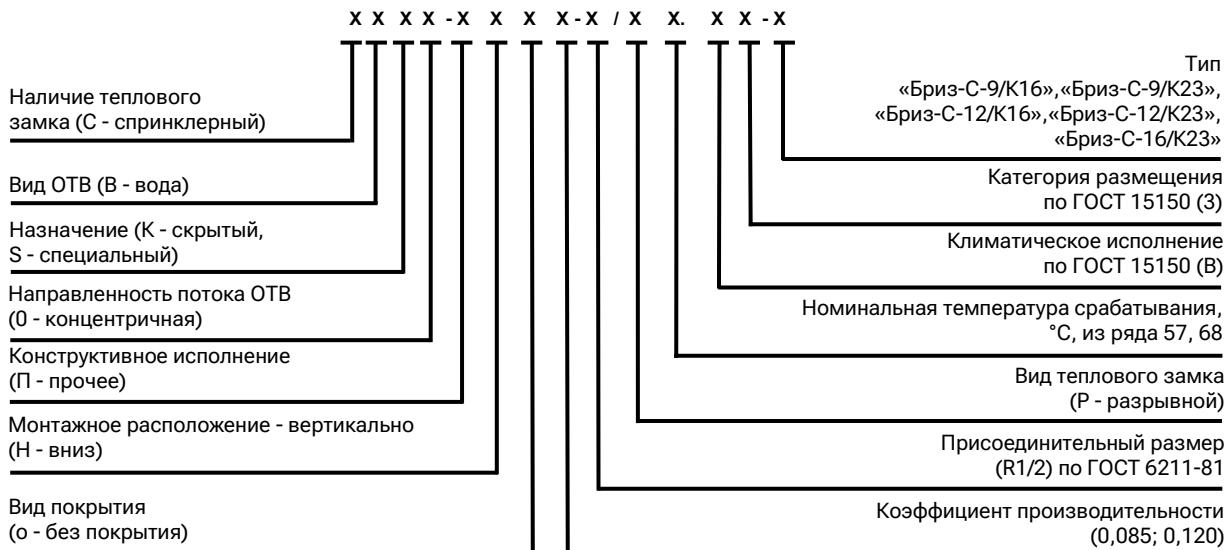

Обозначение и маркировка распылителей по ГОСТ Р 51043-2002

Обозначение

CBSK0-ПН0 0,085-R1/2/P57(68).В3-«Бриз-С-9/К16»
 CBSK0-ПН0 0,085-R1/2/P57(68).В3-«Бриз-С-12/К16»
 CBSK0-ПН0 0,120-R1/2/P57(68).В3-«Бриз-С-9/К23»
 CBSK0-ПН0 0,120-R1/2/P57(68).В3-«Бриз-С-12/К23»
 CBSK0-ПН0 0,120-R1/2/P57(68).В3-«Бриз-С-16/К23»

Маркировка

CSK-Н – Бриз-С-9 – 0,085 – t°C – дата
 CSK-Н – Бриз-С-12 – 0,085 – t°C – дата
 CSK-Н – Бриз-С-9 – 0,120 – t°C – дата
 CSK-Н – Бриз-С-12 – 0,120 – t°C – дата
 CSK-Н – Бриз-С-16 – 0,120 – t°C – дата

Маркировка проставляется на розетках и корпусах оросителей.

Пример записи обозначения оросителей при заказе и в другой документации в соответствии с ГОСТР 51043-2002:

CBSK0-ПН0 0,085-R1/2/P57.В3-«Бриз-С-9/К16»;
 CBSK0-ПН0 0,120-R1/2/P68.В3-«Бриз-С-12/К23».