



Кровельная воронка

HL69H/7

HL69H/1

HL69H/2

HL69H/5

**Паспорт качества
и руководство по эксплуатации**

1. Основные сведения об изделии

Наименование: кровельная воронка

Артикул: HL69H/7

HL69H/1

HL69H/2

HL69H/5

Изготовитель: HL Hutterer & Lechner GmbH

Адрес изготовителя:

A-2325 Himberg, Brauhausgasse 3-5

Österreich (Austria)

2. Назначение и область применения

Кровельная воронка HL69H для неэксплуатируемой кровли, с диаметром выпускного патрубка:

Маркировка: /7 – DN75

/1 – DN110

/2 – DN125

/5 – DN160

предназначена для отвода дождевой и талой воды с плоских кровель во внутренний водосток дождевой канализации.

3. Общие сведения

Универсальная кровельная воронка с вертикальным выпуском, с листвоуловителем из ПП для предотвращения попадания в дождевую канализацию веток и листья, с «фартуком» из гидроизоляционного полимербитумного полотна. Предназначена для использования при ремонте и наращивании кровельного пирога (вставляется в существующую воронку), а также для соединения с трубой из любого материала (пластик, сталь, чугун).

4. Комплектность поставки

4.1 Листвоуловитель HL062.1E из ПП Ø 160 мм и высотой 100 мм.

4.2 Корпус воронки из ПП с «фартуком» из полимербитумного полотна Ø 500 мм, и удлиненным выпускным патрубком с гибкими уплотнительными кольцами на его внешней поверхности.

4.3 Плоский листвоуловитель HL170.

5. Устройство и технические характеристики

<i>Присоединительные размеры</i>	<i>Пропускная способность</i>	<i>Вес брутто</i>
DN75	7,5 л/с	2 750 г
DN110	7,8 л/с	3 110 г
DN125	11,0 л/с	3 210 г
DN160	10,3 л/с	3 500 г

Максимальная нагрузка

150 кг

Рабочая температура

от -50 до +100°C

Срок службы

не менее 50 лет

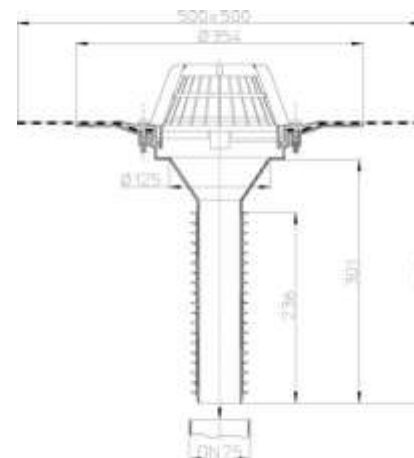


Рис. 1. Кровельная воронка HL69H/7.

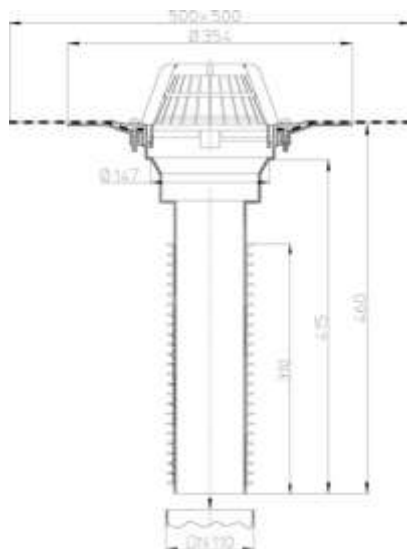


Рис. 2. Кровельная воронка HL69H/1.

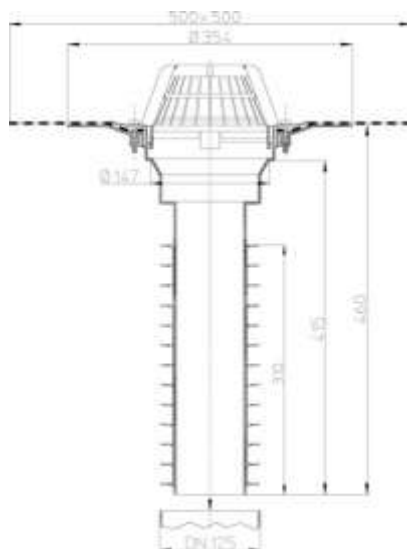


Рис. 3. Кровельная воронка HL69H/2.

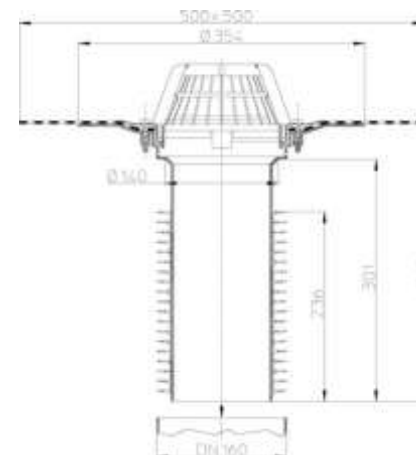


Рис. 4. Кровельная воронка HL69H/5.

6. Монтаж

6.1. Корпус воронки жестко закрепить на несущей конструкции.

6.2. Слой гидроизоляции (пароизоляции) – наплавляемый материал на битумной основе сваривается пламенем пропановой горелки или горячим воздухом с гидроизоляционным «фартуком» воронки с перекрытием 100-150 мм.

6.3. Выпускной патрубок воронки HL69H предназначен для соединения с любой канализационной раструбной трубой из ПВХ, ПП, и с трубами из стали и чугуна без каких-либо дополнительных элементов и тепловых компенсаторов (в них нет необходимости). Благодаря вертикальному выпускному патрубку с гибкими уплотнительными кольцами на его внешней поверхности, воронка не имеет жесткого соединения с трубой и может двигаться в ней, сохраняя герметичность соединения.

Номинальный диаметр выпуска воронки	Внутренний диаметр трубы	
	min	max
DN75	64 мм	73,5 мм
DN110	100 мм	108 мм
DN125	105 мм	123 мм
DN160	145 мм	159 мм

При соединении кровельной воронки с трубой необходимо использовать силиконовый герметик для канализационных труб.

6.4. До завершения монтажных работ, для исключения попадания посторонних предметов в ливнесток, в корпус воронки установить плоский листоуловитель HL170. После окончания монтажных работ его следует удалить, и в корпус установить листоуловитель HL062.1E.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

7. Качество продукции

Кровельная воронка соответствует требованиям ГОСТ 23289-2016 (сертификат соответствия РОСС RU.32748.04ЭП30.ОС16.00073), а также соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 3) (экспертное заключение №2246г/2017).

8. Эксплуатация и техническое обслуживание

Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим или термическим повреждениям корпуса кровельной воронки. Кровельная воронка не требует специального технического обслуживания. Службе эксплуатации необходимо следить за чистотой листоуловителей или водоприёмных решеток кровельных воронок.

9. Упаковка, транспортировка и хранение

9.1. Кровельная воронка упакована в картонную коробку 385х385х385 мм.

9.2. Кровельные воронки разрешается перевозить крытыми транспортными средствами любого вида согласно правилам перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

9.3. Кровельные воронки следует хранить в неотапливаемых складских помещениях в условиях, исключающих вероятность механических

повреждений, или в отапливаемых складах не ближе 1 м от отопительных приборов с соблюдением мер защиты от воздействия прямых солнечных лучей.